

# PŁONĘŁY INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W CZERWONYM BORZE



Pożar instalacji fotowoltaicznej i związana z tym konieczność ewakuacji więźniów to zdarzenie z którym przyszło się dziś mierzyć funkcjonariuszom Służby Więziennej w Czerwonym Borze. Na szczęście to tylko ćwiczenia ochronne do których zaproszono Państwową Straż Pożarną i Policję z Zambrowa.

Zielona transformacja trafiła również za więzienny mur. W tym roku wybudowano na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze instalację fotowoltaiczną, która w dużym stopniu obniży koszty ponoszone z tytułu zużycia energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne, jak każdy system produkujący prąd, mogą ulec zapaleniu. Zwarcie w instalacji, uderzenie pioruna bądź nieumiejętne jej rozłączanie to najbardziej prawdopodobne przyczyny pożaru. I choć czerwonoborska instalacja powstała z zachowaniem jak najdalej posuniętych środków ostrożności przedsięwziętych już na etapie jej planowania to przygotowani być musimy na każdą, najbardziej krytyczną ewentualność.

Ćwiczenia ochronne JESIEŃ 2023, które odbyły się dziś na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w dużej części poświęcone były likwidacji zagrożenia, które pojawiło się na skutek pożaru fotowoltaiki. Duże zadymienie, które było następstwem pożaru skutkowało koniecznością ewakuacji osadzonych z jednego z pawilonów mieszkalnych. Miejscem dla osadzonych było jedno z pól spacerowych. To właśnie tam osadzeni wykorzystując zamieszanie rozpoczęli bójkę. Na szczęście błyskawicznie zorganizowana grupa interwencyjna poradziła sobie z agresywnymi więźniami w sposób profesjonalny i skuteczny.

Ostatnim epizodem byłym przedmiotem ćwiczeń była ucieczka więźnia w trakcie wykonywania prac porządkowych w poczekalni dla interesantów. Tu również udało się załagodzić zagrożenie a uciekiniera do zakładu doprowadził patrol policji, która wraz z grupą poszukiwawczą Służby Więziennej przeszukiwała pobliski las.

Wszystkie działania i podejmowane decyzje koordynował powołany sztab kryzysowy w skład którego weszli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Policji, a którym kierował z-c dyrektora por. Jarosław Modzelewski.

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Miechowski

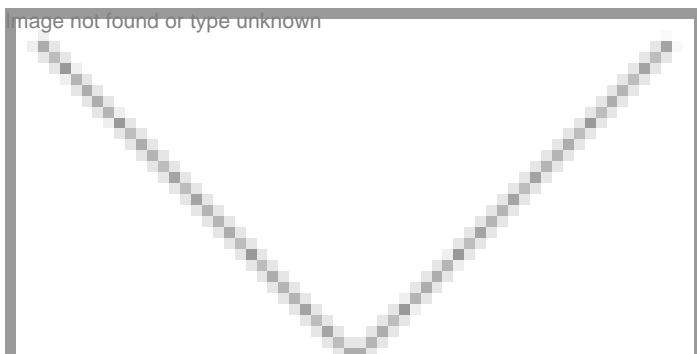
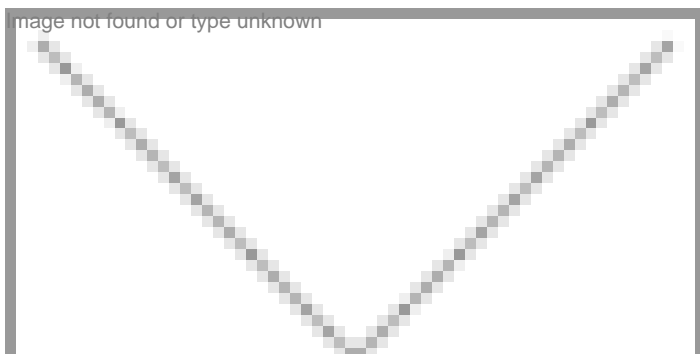


image not found or type unknown

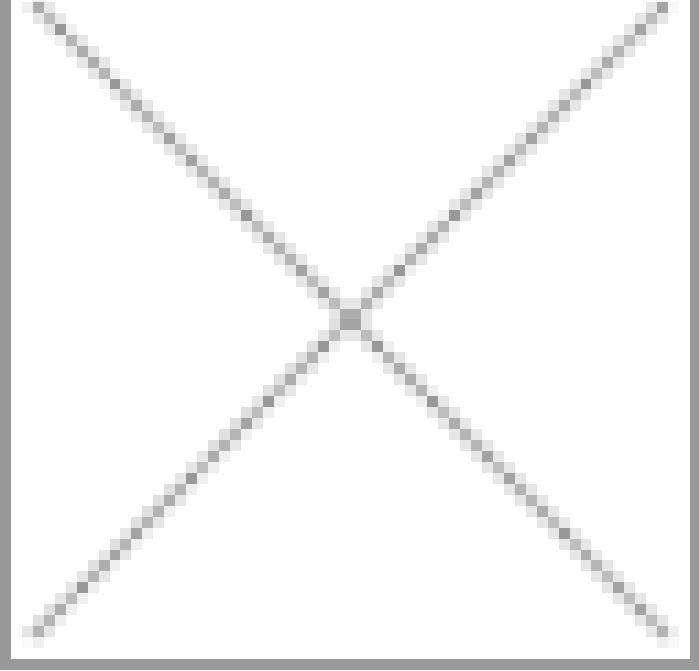


image not found or type unknown



image not found or type unknown

